

**Automatiktavle**

Alle EL-komponenter skal forsynes med  
Positionsnumre som angivet i skemaerne.

Samtlige klemmer skal forsynes med de  
Anførte klemnumre og  
Positions betegnelser

**EL-installation**

Alle EL-installationer skal udføres i  
Henhold til stærkstrømsbekendgørelsen  
og EN60204-1


Der skal anvendes minimum 1 separat kabel  
ubrudt til hver komponent.

Kabler skal opmærkes som angivet.

**Ledningsfarver:**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 24VAC L               | Rød       |
| 24VAC N               | Brun      |
| Styrekredse 24AC      | Pink      |
| Hovedstrøm            | Sort, blå |
| Analog signaler       | Hvid      |
| +24VDC                | Mørke blå |
| 24VDC GND             | Grå       |
| Fremmedstyre spænding | Orange    |
| Digitale indgange     | Pink      |
| Digital indgang GND   | Lilla     |

|           |       |          |
|-----------|-------|----------|
| Godkendt: |       |          |
|           | Dato: | Ændring: |
| A         |       |          |
| B         |       |          |
| C         |       |          |
| D         |       |          |

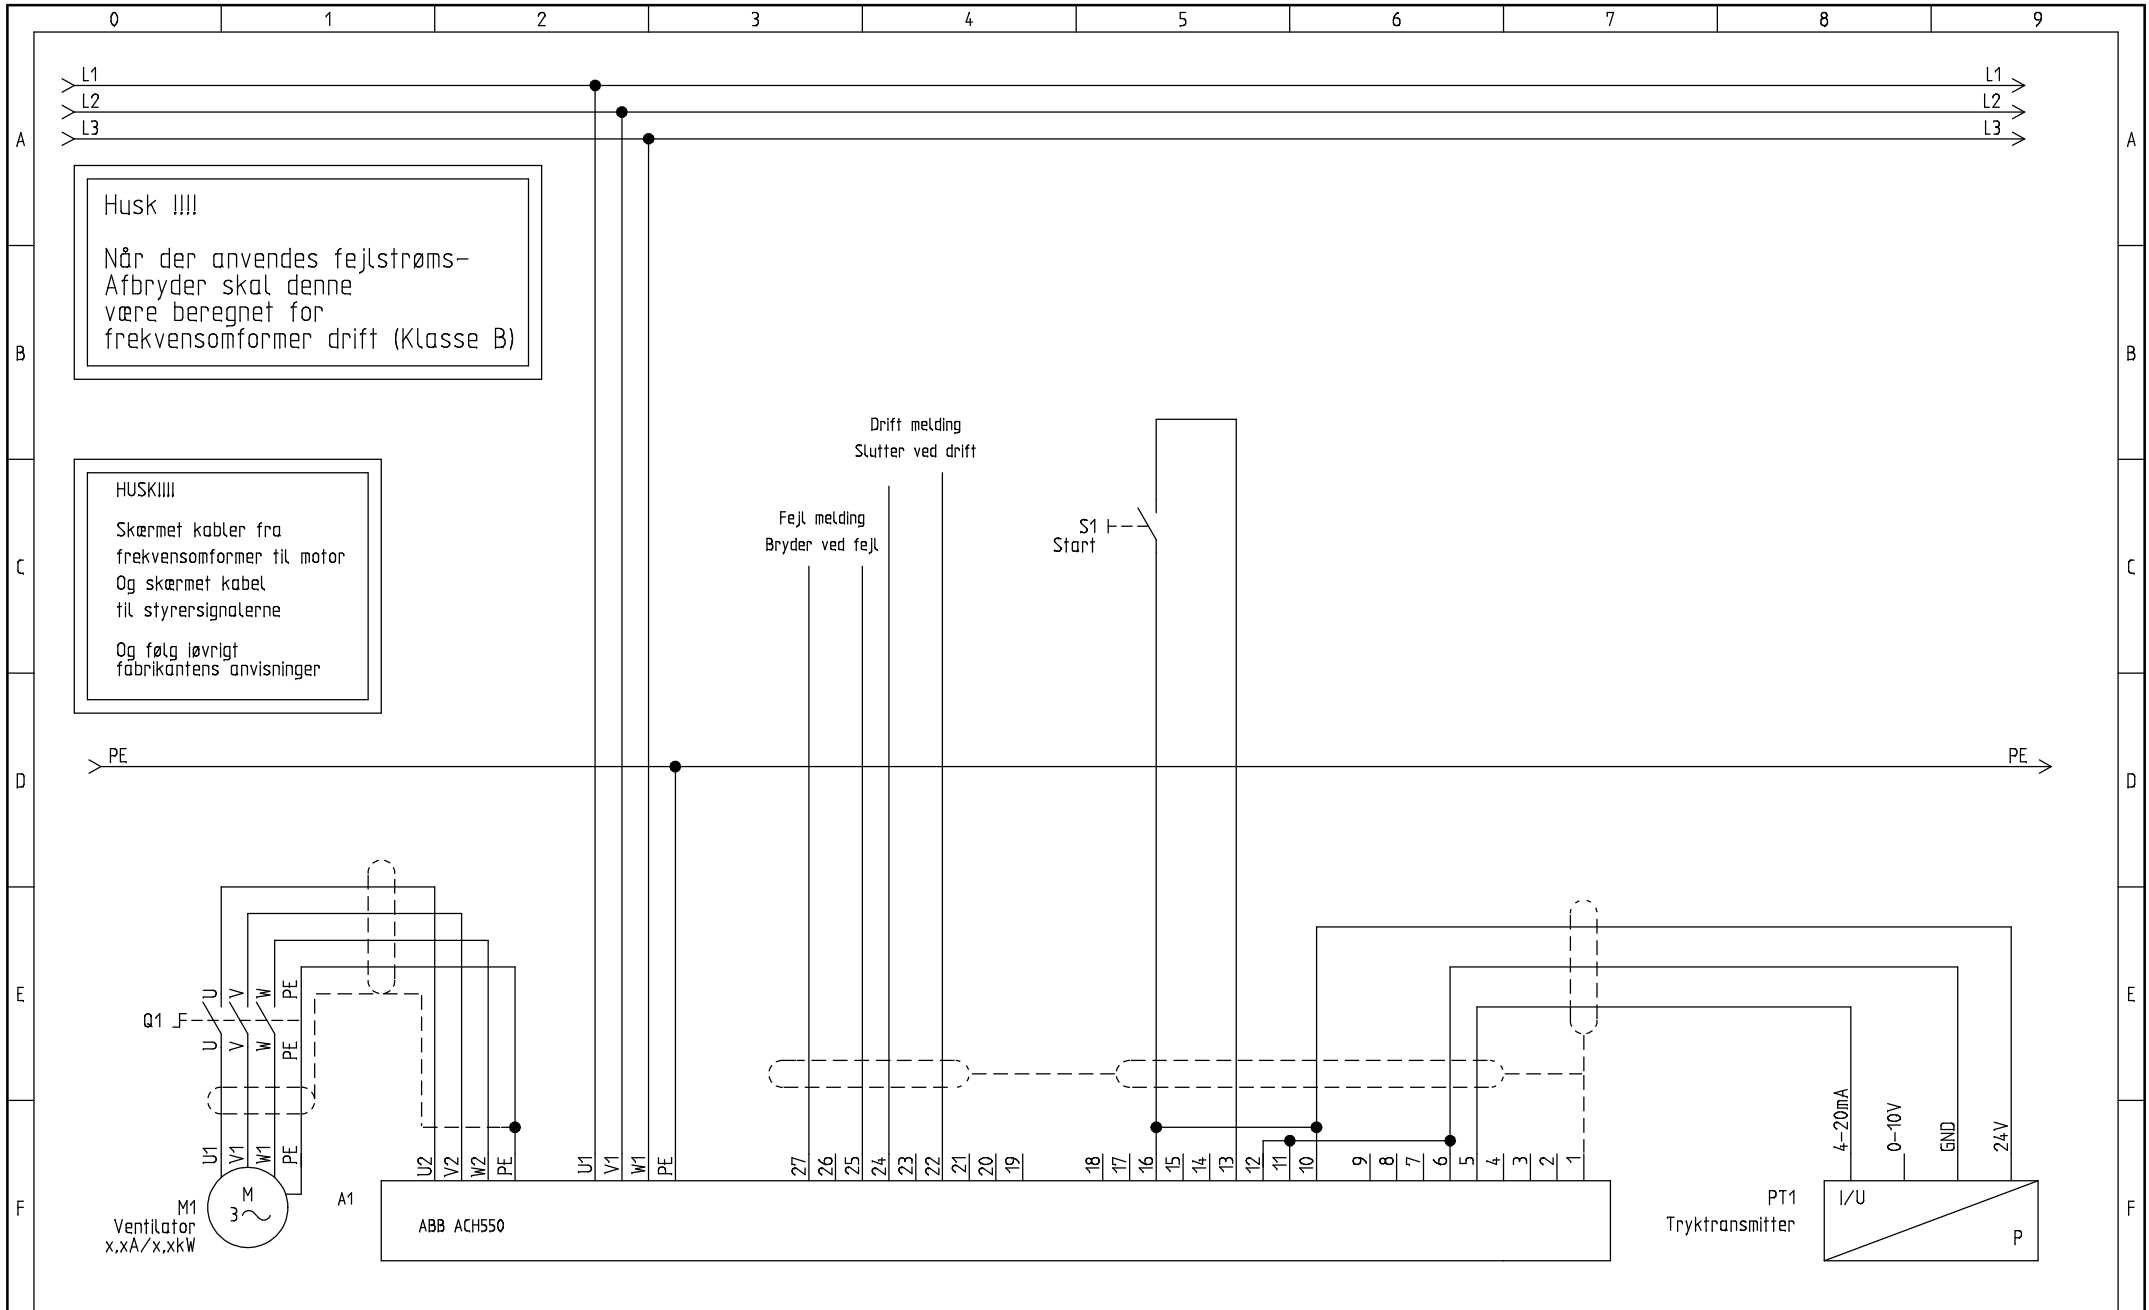

|                     |  |            |            |            |        |              |             |
|---------------------|--|------------|------------|------------|--------|--------------|-------------|
| <b>JTM Controls</b> | Standard tegning<br>ABB ACH550 med tryktransmitter<br>Og lokalt setpunkt | ABB ACH550 | Projekt:   | Tegn. nr.: | Init.: | Rev.:        | Blad:       |
|                     |  |            | ABB PID    |            | TPC    | 1            | 2           |
|                     |  |            | Dato:      | Funkt.:    | Plac.: | Antal blade: | Næste blad: |
|                     |  |            | 06-03-2008 | =          | +      | 2            |             |