

Automatiktavle

Alle EL-komponenter skal forsynes med Positionsnumre som angivet i skemaerne.

Samtlige klemmer skal forsynes med de Anførte klemnumre og Positions betegnelser

EL-installation

Alle EL-installationer skal udføres i Henhold til stærkstrømsbekendgørelsen og EN60204-1


Der skal anvendes minimum 1 seperat kabel ubrudt til hver komponent.

Kabler skal opmærkes som angivet.

Ledningsfarver:

24VAC L	Rød
24VAC N	Brun
Styrekredse 24AC	Pink
Hovedstrøm	Sort, blå
Analog signaler	Hvid
+24VDC	Mørke blå
24VDC GND	Grå
Fremmedstyre spænding	Orange
Digitale indgange	Pink
Digital indgang GND	Lilla

Godkendt:			
	Dato:	Ændring:	
A			
B			
C			
D			

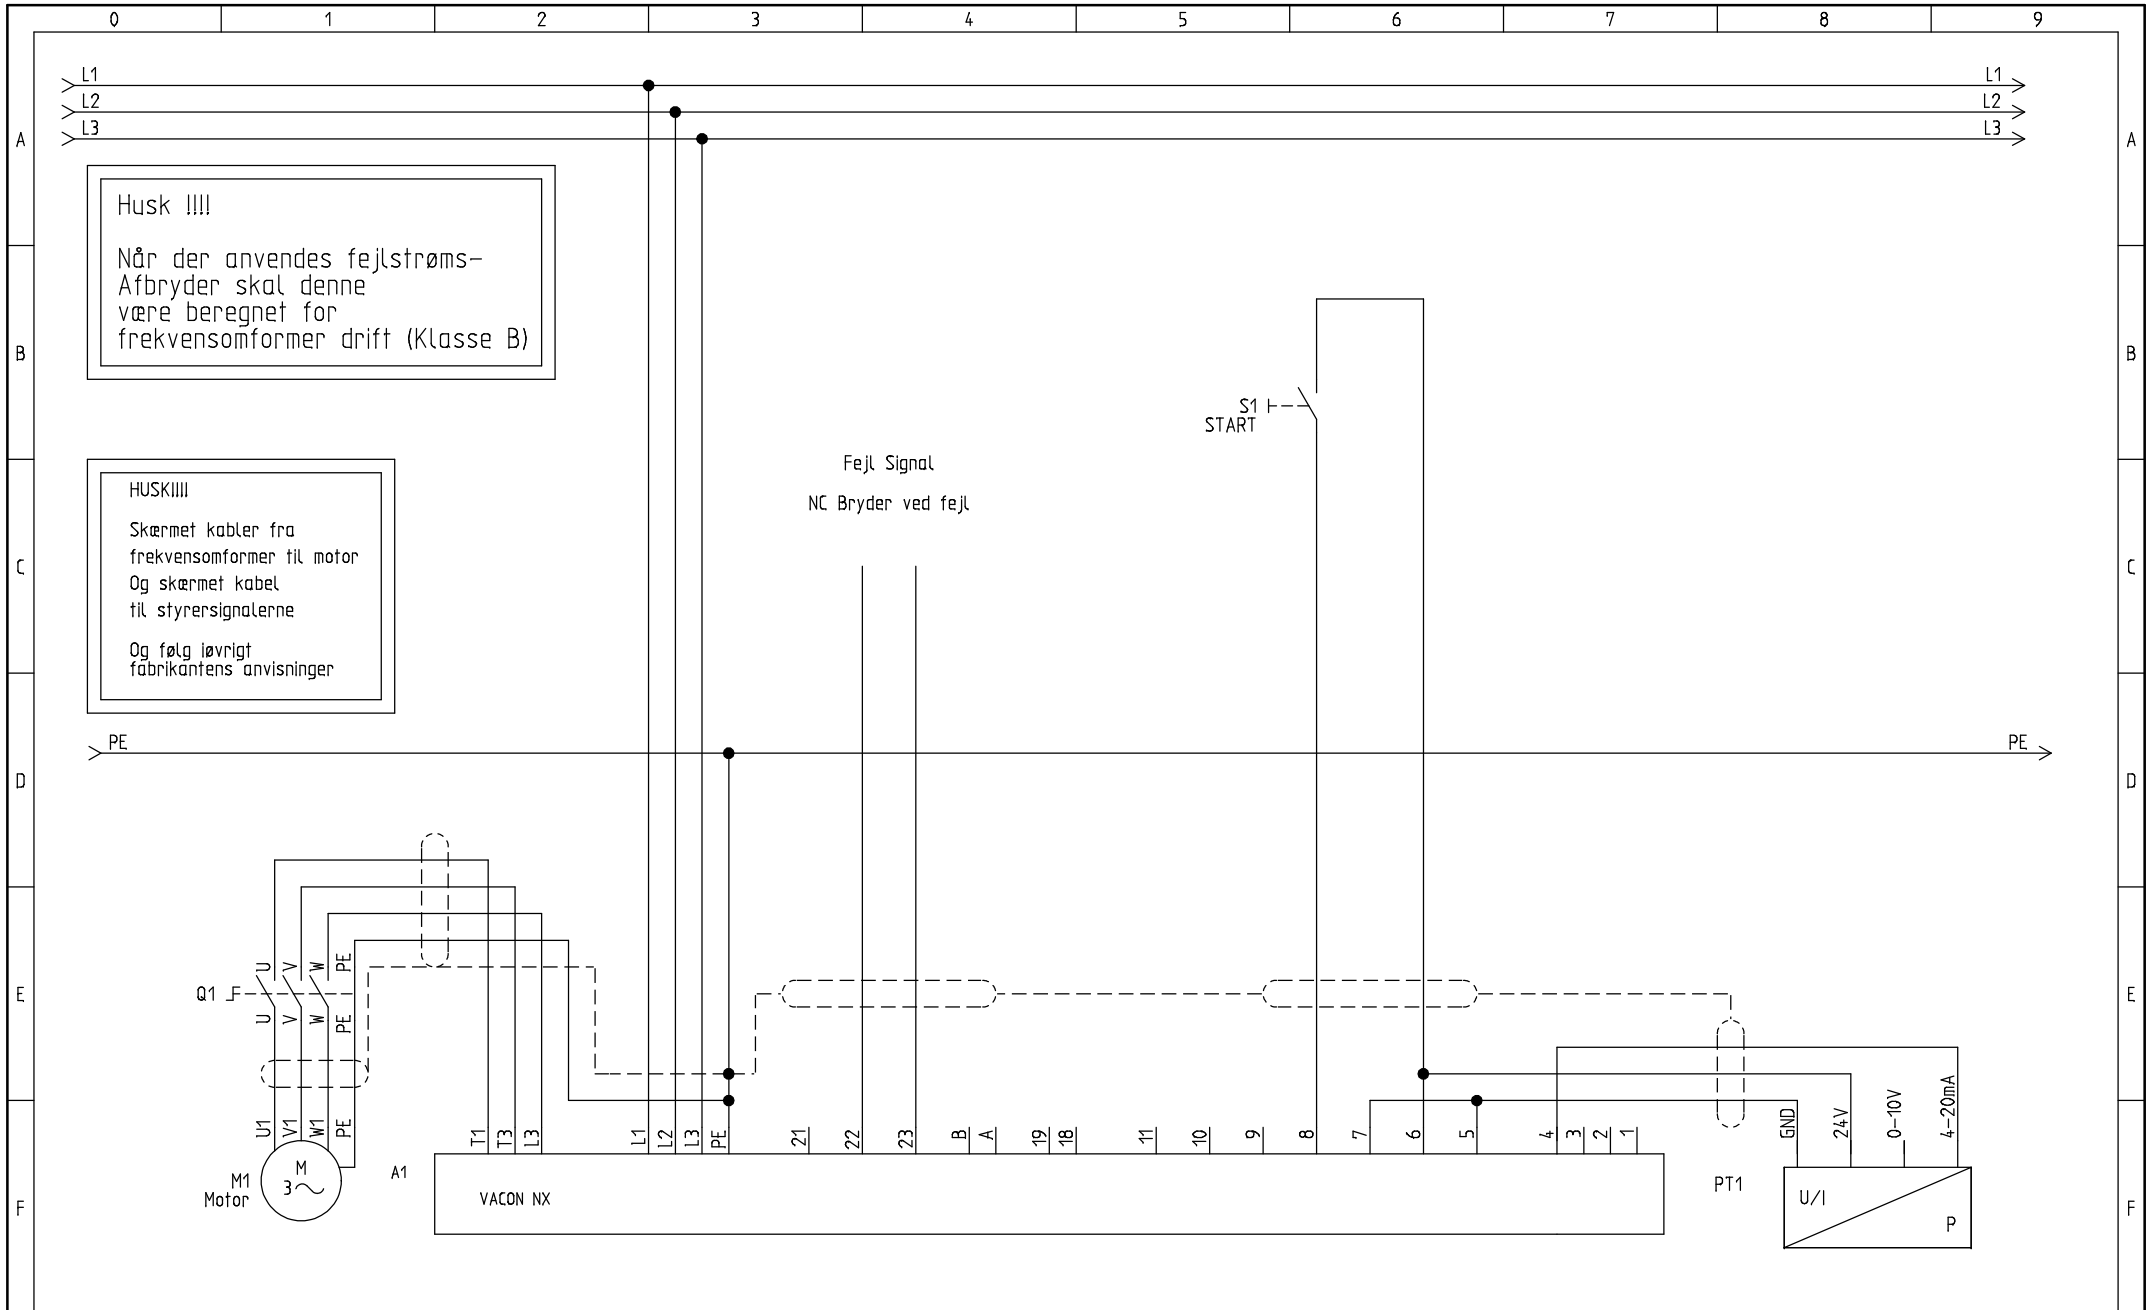

JTM Controls	Standard tegning Vacon NXL med tryktransmitter Og lokalt setpunkt	Vacon NXL	Projekt: NXL trykregulering	Tegn. nr.:	Init.: TPC	Rev.: 1	Blad: 2
			Dato: 05-07-2006	Funkt.: =	Plac.: +	Antal blade: 2	Næste blad: